




ZASILANIE I KONTROLA NAPIĘCIA STEROWANIA	KONTROLA POŁOŻEŃ KORYTA		STEROWANIE KORYTA 31K1 - SBR 1		
	G6RA	D6Ł	OPUSZCZANIE		PODNOŚCENIE
			AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA	RĘCZNE MIEJSCOWE	AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA

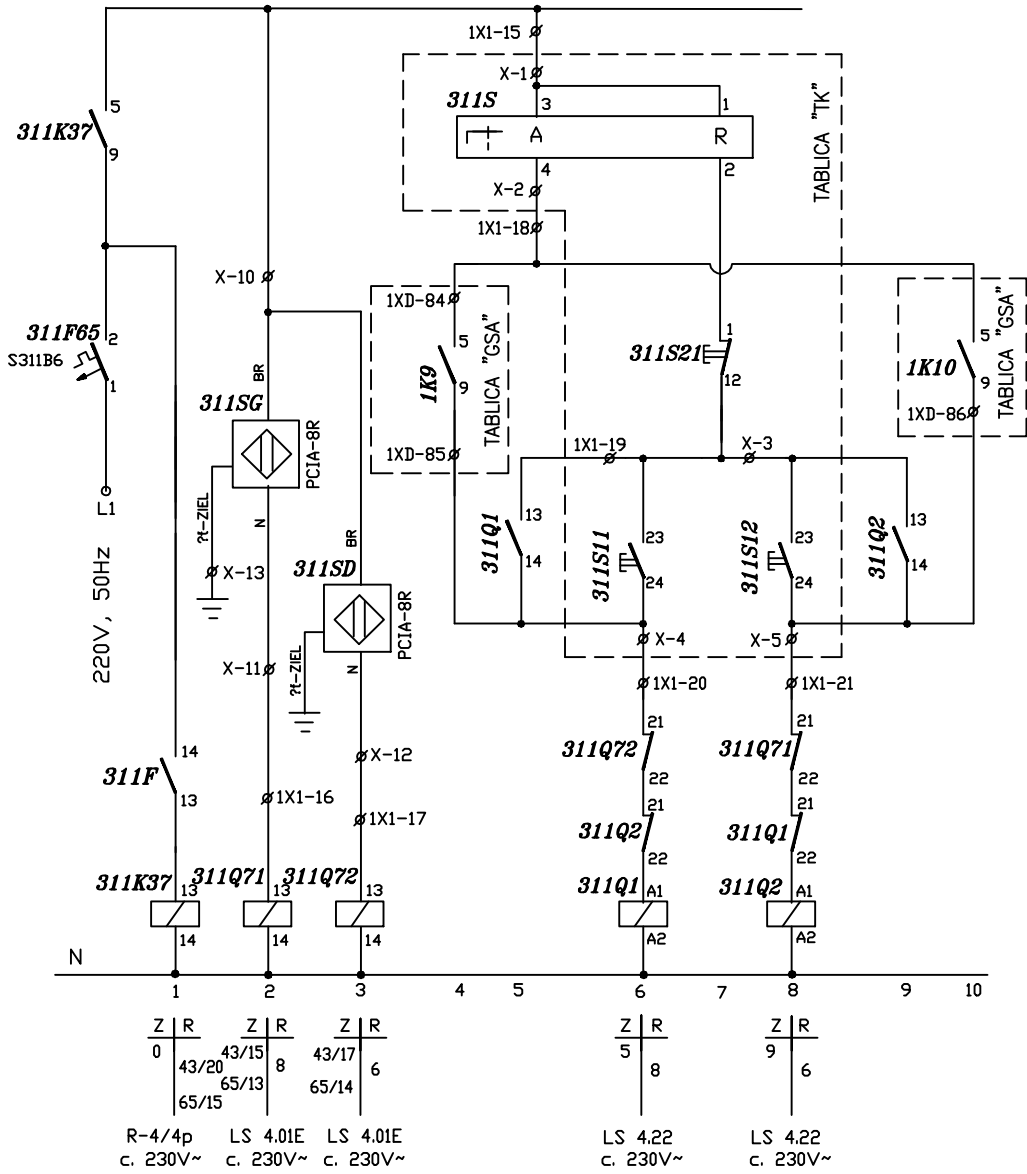

SYGNALIZACJA W TABL. SYNOP.		
PODNIĘSIĘ	OPUSZCZANIE	AWARIA



SYGNALIZACJA W STEROWNI			
PODNIĘSIĘ	OPUSZCZANIE	AWARIA	WYBÓR STEROWANIA GOTOWOŚĆ



BPK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	
Temat (obiekt)			OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTNYŃÓW	Branża ELEKTRYCZNA
Nazwa rysunku			SCHEMAT STEROWANIA KORYTA SPUSTOWEGO 31K1	Skala -
Inwestor			Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A	Data 08.2008r.
			Nr rysunku	E-11