




ZASILANIE I KONTROLA NAPIĘCIA STEROWANIA	AWARIA	KONTROLA POŁOŻEŃ ZASUWY		STEROWANIE ZASUWY 2Z2		
		OTWARTA	ZAMKNIĘTA	OTWIERANIE		ZAMYKANIE
				AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA		AUTOMATYCZNE ZE STEROWNIKA

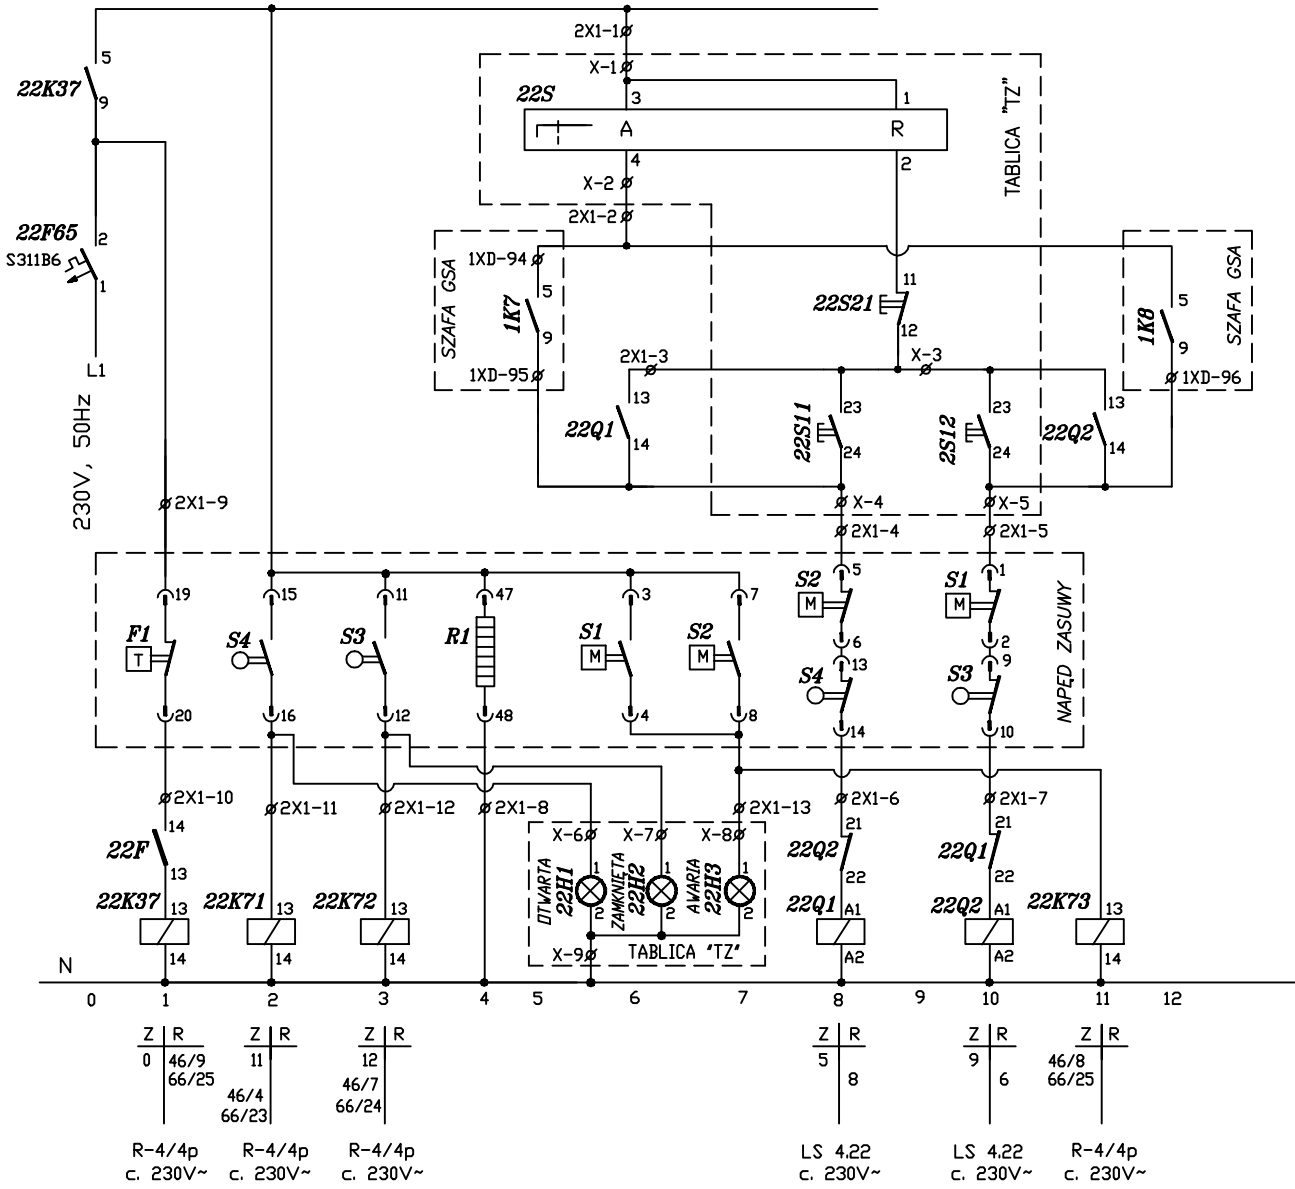

SYGNALIZACJA W TABLICY SYNOPT.		
OTWARTA	ZAMKNIĘTA	AWARIA



SYGNAŁY DO STEROWNIKA			
OTWAR.	ZAMKN.	AWARIA	WYBÓR STEROWANIA GOTOWOŚĆ



BPK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	
Temat (obiekt)			Branża	Stadium
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTNYŃÓW			ELEKTRYCZNA	P.B.W.
Nazwa rysunku			Skala	Data
SCHEMAT STEROWANIA NAPĘDU ZASUWY 2Z2			-	08.2008r.
Inwestor			Nr rysunku	
Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A			E-15	