


RZUT DACHU

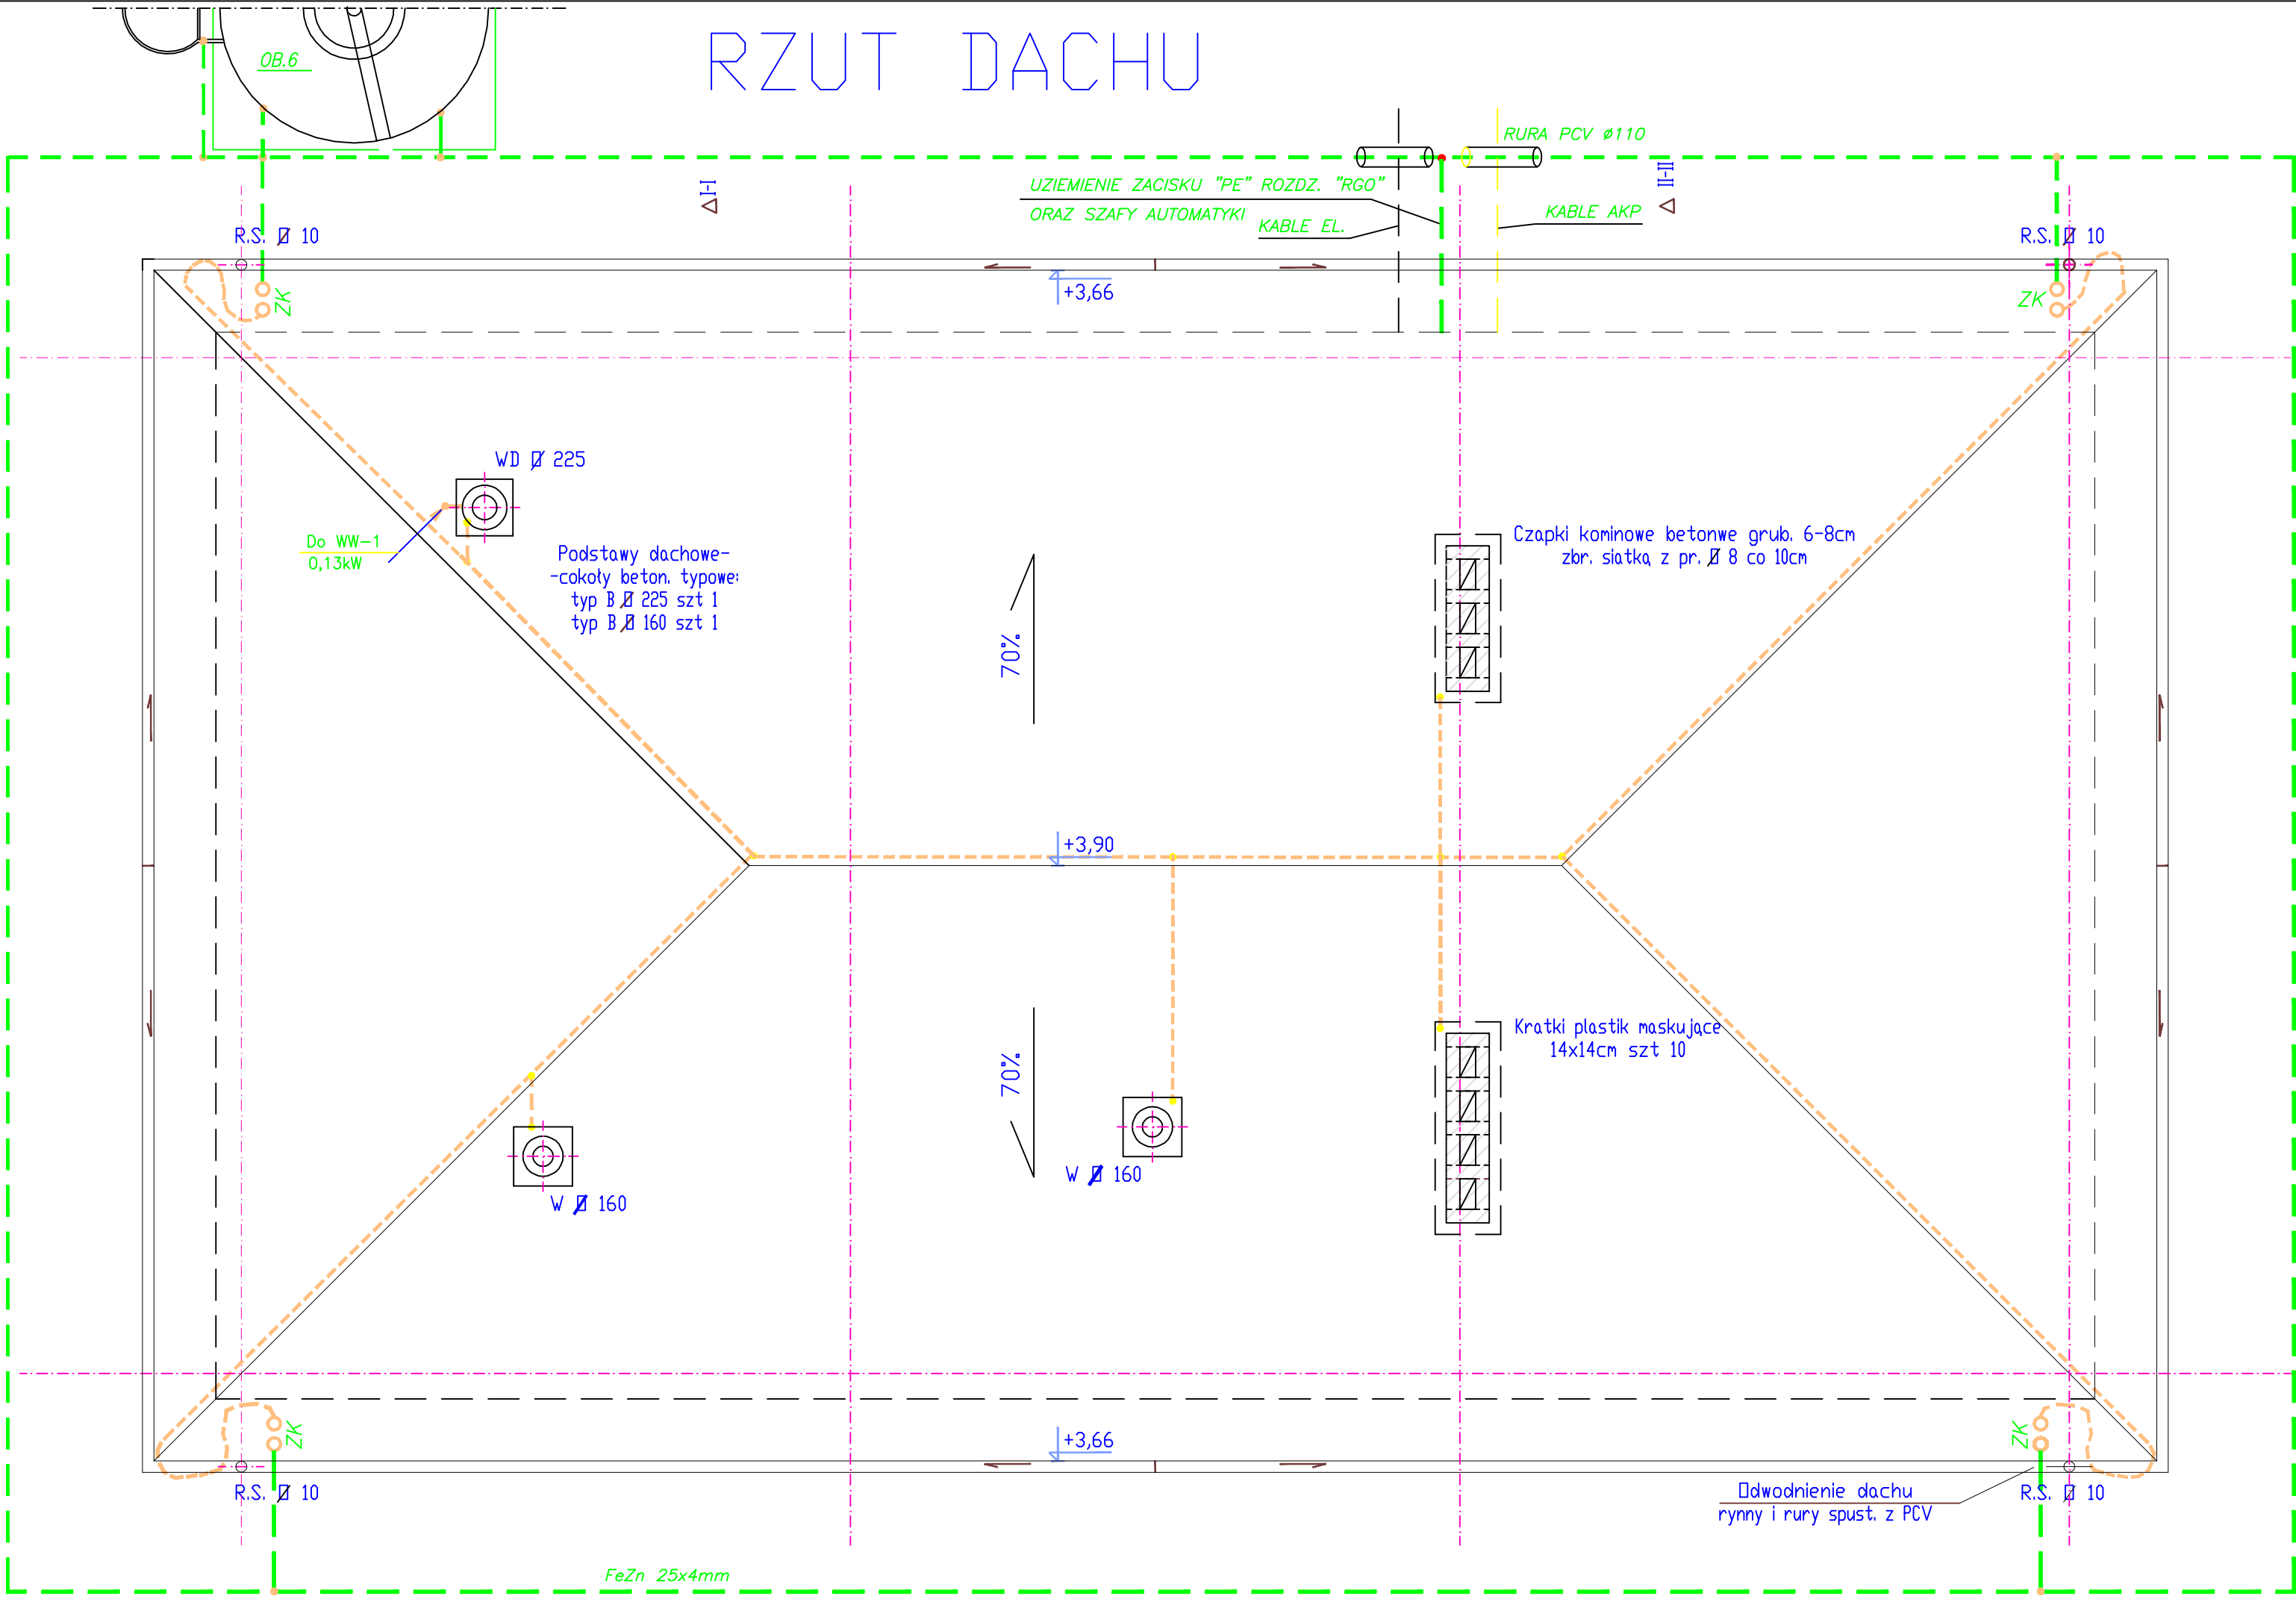

UWAGI:

1. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,6m W ODLEGŁOŚCI OK. 1,5m OD OBRYSU BUDYNKU.
2. ZACISKI PROBIERCZE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,8m OD POZIOMU TERENU.
3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM FeZn Ø8mm.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- UZIOM OTOKOWY Z BEDNARKI FeZn 25x4mm
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z DRUTU FeZn Ø8mm
- ZK - ZACISK PROBIERCZY

BPK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	[Signature]
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	[Signature]
Temat (obiekt)			Branża	Stadium
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTYNÓW			ELEKTRYCZNA	P.B.W.
Nazwa rysunku			Skala	Data
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUD. TECHNICZNO-SOCJALNYM OB.5			1:50	08.2008r.
Inwestor			Nr rysunku	
Urząd Gminy Blizyn, 26-120 Blizyn, ul. Kościuszki 79A			E-6	