


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

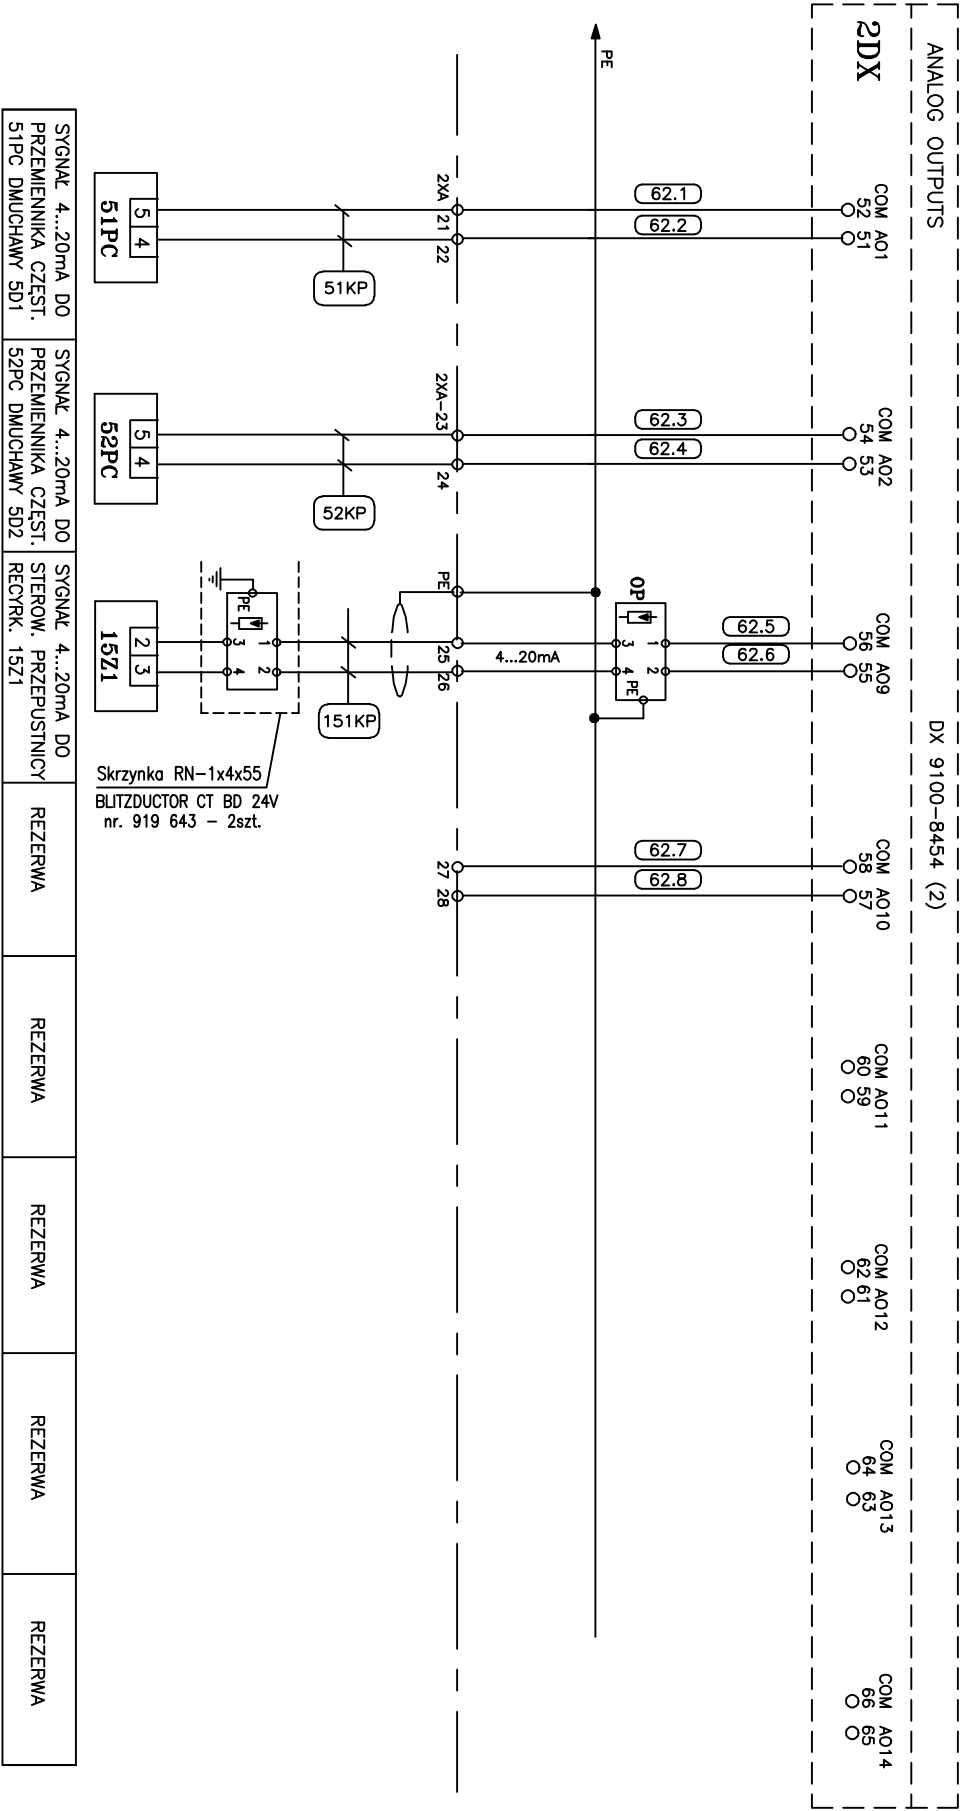

SYGNAŁ 4...20mA DO PRZEMIENNIKA CZĘST. 51PC DMIUCHAWY 5D1

SYGNAŁ 4...20mA DO PRZEMIENNIKA CZĘST. 52PC DMIUCHAWY 5D2

SYGNAŁ 4...20mA DO STEROW. PRZEPUSTNICZY RECYRK. 15Z1


REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński		Wg-25/92		
Temat (obiekt)	Sprawdził		inż. Wojciech Szymanski		Wg-446/94	
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WÓJTYNÓW					
Nazwa rysunku		SZAFA GSA – WYJŚCIA ANALOGOWE AO – 2DX		Branża		
Inwestor		Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuski 79A		ELEKTRYCZNA		
				Skala		
				-		
				Nr rysunku		
				Data		
				08.2008r.		
E-82						